



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Komuna e Prishtinës  
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



**SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT**

**KONTRATË**

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 616-23-1647-5-1-1/C1175

Data: 25 / 05 / 2023

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" PE -VLA-KU SH.P.K. DEGA NË KOSOVË, Rr. Tringe Smajli 16/7, Prishtine, dhe me nr. të regjistrimit e biznesit unik 810794463 e përfaqësuar nga Arben Sadrija – përfaqësues për Kosove , në tekstin e mëtejme ("Kryesi i punëve"), janë pajtuar të lidhin këtë kontrate publike për punët të shënuara me poshtë:

**Titulli: „ Implementimi i Planit te mobilitetit”**

Nr. i prokurimit <sup>2</sup>	616-23-1647-5-1-1
Nr i brendshëm	616 23 044 511

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Implementimi i Planit te mobilitetit - sipas Paramases dhe Paralogarise**

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 727,167.63 €; [Shtatëqind e njëzet e shtate mije e njëqinde e gjashtëdhjetë e shtate euro e gjashtëdhjetë e tre euro cent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e fakturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

<sup>2</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën <sup>3</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Drejtor I prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Komunës
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.05.23	Data:	25.05.23
Vula:		Vula:	

<sup>3</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-1647-5-1-1/C1175

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënie e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

##### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit. Ekzekutimi i urdhrimit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbjajta e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimit i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

#### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

##### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

#### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**PJESA III E KONTRATES****KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10%</b> me vlefshmëri prej <b>150</b> dite.
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>15</b> ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15</b> ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>15</b> dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	<b>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarike.</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25%</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50.000 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.  <b>Pagesa e fundit</b> –nuk mund të jetë më e vogël se 10% e çmimit të kontraktuar, bazuar ne konstatimin e menaxherit dhe mbikëqyrësit e kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës.  Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.  Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.  Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (5 vite).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 vite.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.  b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.  Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.





***"PE-VLA-KU" SH.P.K***

***PRISHTINË - TIRANË***

***ADRESSA: TRINGE SMAJLI, 16/7***

***NR.UNIK INDETIFIKUES : 810794463***

***TEL: +383/49/201-030***

***pevlaku.ks@gmail.com***

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

PARAMASA DHE PARALOGARIA


Implimentimi i planit te mobilitetit

RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "BEDRUSH COLLAKU" Gjatësia L=298.51m, Km:0+00-0+298.51

VEPËRNDJE:

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarë për nevoja të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendos zyre të përkohshme (së paku një Kontejner) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikoj ofrimin e dëshmuar (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikoj MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmimeve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasitë me koordinata të shtresave dhe profile gjatesore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubezave, gjatesine e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjatesine e skajoreve, hartimin e profileve, gjatesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartoj deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vulosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishte në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjandjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishte sipas projektit zbatues.
- Staf PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra për çdo pozicion që është duke u realizuar në terren, në këtë kohë O.E duhet të ketë stafin prezent.

Nr. rëndor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0	<b>PUNËT E DEMOLIMIT DHE DEBUT</b>					
1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme ( min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme ( min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1	1,000.00	1,000.00	
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	299	1.00	298.51	
1.3	Inqizimi gjeodezik i gjandjes egzistuese, harmonizimi i kotave në hyrjet - dalje në vendëkalime dhe rrugë anësore pas përfundimit të punimeve të dorëzohet situacioni i rruges.	m'	299	1.50	447.77	

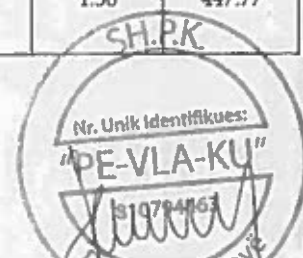


1.4	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nentoksore gjate punimeve, ruajtja e tyre si dhe sanimi i tyre ne rast te dëmtimit.	m'	299	1.00	298.51
1.5	Demolimi dhe transporti deri në deponi i pllakave (kubzave) nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>2</sup>	131	1.50	196.50
1.6	Demolimi dhe transporti deri në deponi i shtresave të asfaltit egzistues me trashësi mesatare t=10cm.	m <sup>2</sup>	1972	1.50	2,958.00
1.7	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	35	5.00	175.00
1.8	Demolimi, rrenimi i skajoreve ekzistues me dimensione: 18x24 me shtresen betonit ekzistues nën skajore me dore dhe me makinerinë e duhurë pa u dëmtuar asfalti i cili kufizohet me skajorë, ngarkimi, transporti deri ne 15 km .	m'	137	1.50	205.50
1.9	Demolimi, rrenimi i skajoreve ekzistues me dimensione: 7x20 me shtresen betonit ekzistues nën skajore me dore dhe me makinerinë e duhurë pa u dëmtuar asfalti i cili kufizohet me skajorë, ngarkimi, transporti deri ne 15 km .	m'	120	1.00	120.00
1.10	Demolime dhe transporti deri ne deponi i objekteve të ndryshme të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>3</sup>	35	20.00	700.00
1.11	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	7	10.00	70.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT , DEMOLIMIT :</b>					6,469.79

Pozicioni (sipas k. tek)	lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m <sup>3</sup>	2762	3.00	8,286.00
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2389	0.20	477.80
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2538	2.00	5,076.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushes guror jokohorent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 50MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	824	9.00	7,416.00
2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m <sup>3</sup>	22	8.00	176.00
2.6	Furnizimi, transporti i drurit dekorativ ma lartësi h=3.0m, trashësi të trungut dmin=10cm, hapja e gropes me dimensione 80cm x 80 cm - thellesi 100 cm, transporti i dheut në deponi si dhe furnizimi per qdo grope me 50 litra substrat duke përfshirë mirmbajtjen, ujitjen dhe ndrrimin e tijë eventual në peridhë 1 vjeqare.	copë	2	250.00	500.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>					21,931.80



Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
9	PUNËT E TAMPONIT, BETONIT DHE ASFALTIT				
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m <sup>3</sup>	18	8.00	144.00
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres mbrojtëse e gjeotekstilit me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m <sup>3</sup>	119	8.00	955.60
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=40cm si bazë për vendosjen e trupit të rruges.	m <sup>3</sup>	892	10.00	8,920.00
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>100MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15cm si bazë për vendosjen e asfaltit.	m <sup>3</sup>	332	11.00	3,652.00
3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të plotë të bardh(agregat dhe cement të bardh) 18/24/80 me kualitet acc. nga klasa C30/37, M100 në shtresë betoni me trashësi t=12cm dhe klasë C16/20.	m'	580	11.00	6,380.00
3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20/50 me kualitet sipas acc. EN1340.2003 nga klasa C30/37 vendosur në shtresë betoni me trashësi t=10cm dhe klasë C16/20.	m'	575	7.00	4,025.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 20X20) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni I presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse të standarteve evsopian EN 13748-2. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjën CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m <sup>2</sup>	398	20.00	7,960.00
3.8	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 31CS me BIT 50/70 me trashësi t=10.0cm si dhe sterpikjen me emulzion në hapsirate rrugës.	m <sup>2</sup>	2045	11.00	22,495.00
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16, PmB 50/70-65 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA Ff) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristika të njejta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=5,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tër hapsirën e shiritit të komunikacionit.	m <sup>2</sup>	2045	7.00	14,315.00
TOTALI PUNËT E TAMPONIT, BETONIT DHE ASFALTIT					68,846.60

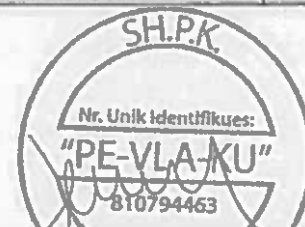


4		SINJALIZIMI VERTIKAL				
4	4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	1	110.00	110.00
	4.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	11	110.00	1,210.00
Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së						
<b>TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL</b>					<b>1,320.00</b>	

5		SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5	5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave gjatësore të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	930	0.90	837.00
	5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija gjatësore të bardha të ndërprera (1+1 m, me gjerësi 120 mm)	m'	70	1.00	70.00
	5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave të bardha tërthore (të plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	20	1.00	20.00
	5.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për vendosjen e shigjetave për orjentim të lëvizjes.	m <sup>2</sup>	2	20.00	40.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluoescente						
<b>TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>					<b>967.00</b>	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	6,469.79
2.0	PUNËT E DHEUT	21,931.80
3.0	PUNËT E TAMPONIT, BETON DHE ASFALTIT	68,846.60
4.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	1,320.00
5.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	967.00
<b>Totali:</b>		<b>99,535.19</b>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK						
• "Rruga "Bedrushë Collaku"						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	370	1.50	555.00
1.2		Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	300	1.50	450.00
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	10	30.00	300.00
1.5		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetat ekzistues për shkarkim, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	100.00	100.00

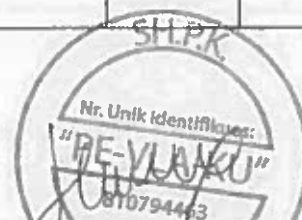

1

1.6	Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2,0m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i rrydit.				
a	gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	490	3.00	1,470.00
b	gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	55	3.50	192.50
1.7	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	280	2.50	700.00
1.8	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 75 puseta	m <sup>3</sup>	25	10.00	250.00
1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	280	1.00	280.00
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m <sup>3</sup>	145	7.00	1,015.00
1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	300	0.50	150.00
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	215	9.00	1,935.00
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	3	10.00	30.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>					7,427.50

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		<b>2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>				
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
a		për puseta rrugore	m <sup>3</sup>	5	100.00	500.00
2.2		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	13	30.00	390.00




2		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2.3					
	a	Unaza në formë të konit	copë	13	25.00	325.00
	b	Me profil konstant	m'	58	15.00	870.00
					<b>TOTALI</b>	<b>2,085.00</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		<b>3,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
	a	për puseta rrugore	copë	13	100.00	1,300.00
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
a	për puseta rrugore	copë	52	1.50	78.00	
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.			12	80.00	960.00
					<b>TOTALI</b>	<b>2,338.00</b>

<b>4,0 PUNËT E MONTUESE</b>						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN- 200 mm	m'	70	6.50	455.00
	b	DN- 250 mm	m'	10	9.50	95.00
	c	për kolektorë DN- 400 mm	m'	150	21.00	3,150.00
	d	për kolektorë DN- 630 mm	m'	100	45.00	4,500.00
	e	për kolektorë DN- 800 mm	m'	40	70.00	2,800.00
					<b>TOTALI</b>	<b>11,000.00</b>

	<b>5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK</b>					
--	--	--	--	--	--	--

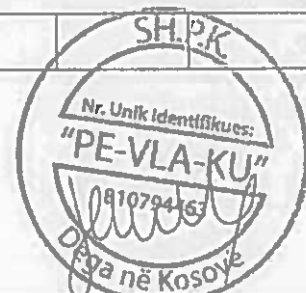

5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	300	1.50	450.00	
						TOTALI	450.00

KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
• "Rruga "Bedrush Çollaku"		
1.0	PUNËT E DHEUT	7,427.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	2,085.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,338.00
4.0	PUNËT MONTUESE	11,000.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	450.00
Totali:		23,300.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL						
• "Rruga "Bedrush Çollaku"						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	405	1.00	405.00
	1.2	Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	405	1.00	405.00
	1.3	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	11	30.00	330.00
	1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetat ekzistues për shkarkim duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	100.00	100.00
	1.5	Gërmimi me dorë, makinë dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=3,0m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	990	3.00	2,970.00
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	110	3.50	385.00





1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.(sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.0m).	m'	405	2.50	1,012.50
1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m <sup>3</sup>	30	10.00	300.00
1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	446	1.00	445.50
1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m <sup>3</sup>	22	8.00	176.00
1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	405	0.50	202.50
1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	687	9.00	6,183.00
1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	6	10.00	60.00
<b>TOTAL PUNËT E DHIEUT :</b>					<b>12,974.50</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME</b>						
2	2.2	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	<b>për puseta rrugore</b>	m <sup>3</sup>	7	100.00	700.00
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a1	Unaza në formë të konit (për puseta rrugore)	copë	14	25.00	350.00
	b1	Me profil konstant (për puseta rrugore)	m'	33	15.00	495.00
<b>TOTALI</b>					<b>1,545.00</b>	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>						



3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
	a	për puseta rrugore	copë	14	100.00	1,400.00
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	70	25.00	1,750.00
					<b>TOTALI</b>	<b>3,150.00</b>


<b>4.0 PUNËT E MONTUESE</b>						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puselen e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	b	DN- 160 mm	m'	130	5.50	715.00
	c	DN- 315 mm	m'	230	13.50	3,105.00
	d	për kolektorë DN- 400 mm	m'	40	21.00	840.00
					<b>TOTALI</b>	<b>4,660.00</b>

<b>5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL</b>							
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.		405	1.50	607.50	
				m'			<b>TOTALI</b>

<b>KANALIZIMI FEKAL</b>		
<b>• "Rruga "Bedrush Çollaku"</b>		
1.0	PUNËT E DHEUT	12,974.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	1,545.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	3,150.00
4.0	PUNËT MONTUESE	4,660.00
4.0	TESTIMI I RRJETIT	607.50
<b>Totali:</b>		<b>22,937.00</b>


Rruga Bedrush Çollaku, Instalimet Elektrike, Kanalizimi i Kabllëve dhe Ormanëve Distributiv të jashtëm Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantojë përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikatën e origjinës së materialeve.

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1. KANALIZIMI KABLLOVIK</b>					



1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 1110 m, në skajin e djathtë të rrugës prej rrugës prej profilit P2 deri te profili P28 dhe në skajin e majtë të rrugës prej profilit P29 deri te profili P72, me dimensione (120x90)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjezuar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion lypë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m <sup>3</sup>	320	3.50	1,120.00
1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave 4x RESN4 Ø200 të brinjezuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergetik. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për rriatesi	m	1325	4.00	5,300.00
1.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 të brinjezuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit të tensioneve uleta. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për rriatesi	m	320	3.50	1,120.00
1.1.4	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø70 të brinjezuar për përshkim të kabllit për ndriçim .	m	320	2.00	640.00
1.1.5	Hapja dhe gropimi i 10 pusetave elektroenergetike me dimensione të jashtme (200x200x210 cm) dhe dimensionet e brendshme 160x160x180cm. Dheu i tepert të largohet nga punishtja në largësi min 15km.	m <sup>3</sup>	70	10.00	700.00
1.1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e 10 pusetave energjetike me dimensione të jashtme 2.0/2.0/2.1 m', trashësia e mureve 20cm dhe i lyp me material hidroizolues. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Në çmim të kalkulohet komplet puseta e perfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, për rrekesa T=40 ton.	copë	10	900.00	9,000.00
1.1.7	Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusetave me shenja të mesingut për tension	cope	10	30.00	300.00
1.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatare 15m (për drenazhim të pusetave)	copë	10	15.00	150.00
1.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (140m) 10cm, anash 10cm, mes gypave 5 cm dhe mbi gypa 20 cm, me ngjeshje në kanalën me dimensione 120x90cm. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m <sup>3</sup>	180	8.00	1,440.00
1.2.1	Mbulimi i kanalit (140 m) me dimensione 120x90cm (Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m <sup>3</sup>	135	10.00	1,350.00
1.2.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	320	1.00	320.00
1.2.3	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	320	0.50	160.00
1.2.4	Punët e paparapara në paramasë	copë	1	250.00	250.00
<b>TOTAL POZICIONI 1</b>					<b>21,850.00</b>

2. NDRIQIMI PUBLIK

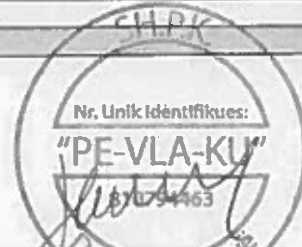

2.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 5 m prej trafos deri te kuadri shpërndarës I ndriçimit (KSHN), me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70m. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m <sup>3</sup>	3	3.50	10.50
2.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kablilit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	6	2.50	15.00
2.1.3	Furnizimi dhe vendosja e kabllos kryesore furnizuese NAYY- 4x35mm <sup>2</sup> prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit KSHN (10 m).	m	12	7.00	84.00
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezimin e shtyllave të ndriçimit.	m	10	2.50	25.00
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (5 m) prej trafos deri te KSHN, me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m <sup>3</sup>	1	15.00	15.00
2.1.6	Mbulimi i kanalit (10m) me dimensione (80x50cm). Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m <sup>3</sup>	1	10.00	12.00
2.1.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	5	1.00	5.00
2.1.8	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	5	0.50	2.50
2.1.9	Furnizimi dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY- 4x25mm <sup>2</sup> prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit (KSHN) në Daljen 1 (540m)(me 22shtylla N1-N22) dhe Daljen 2 (540) (me 22 shtylla N23-N44) për furnizimin e trupave ndriçues, kablo vendoset në gypin e brinjëzuar Ø70.	m	350	5.00	1,750.00
2.2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezimin e shtyllave të ndriçimit.	m	350	2.00	700.00




2.2.2	<p>Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI</li> <li>2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A</li> <li>4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " "40A ; - " " 32A ; - " " 16A ; - " " 6A</li> <li>5. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V</li> <li>6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit</li> <li>7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza</li> <li>8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të</li> </ol>	copë	1	2,000.00	2,000.00
2.2.3	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSHT të ndriçimit me dimenzione 80x90x30cm	m <sup>3</sup>	1	100.00	100.00
2.2.4	Betonimi i bazamentit të 13 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m <sup>3</sup>	3	100.00	300.00
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit te kompletuara( me kabell PP00 Cu 3X2.5mm2) nga pllaka e aralditit deri te ndriqesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles , lartesia e shtyllave te jete 7 m e specifikuar si ne situacion.	copë	13	450.00	5,850.00



2.2.6	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 65W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbrojtje mekanike, IP65 (IP66)</li> <li>• Qëndrueshmëri pune: <math>\geq 50000</math> (h)</li> <li>• Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: <math>\geq 140</math> lm/W</li> <li>• Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20</li> <li>• Temperaturë të ngjyrës: <math>\leq 5000K</math></li> <li>• Tension pune: 90...270 V (50Hz)</li> <li>• Faktor të fuqisë: <math>\geq 0.92</math></li> <li>• Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C</li> <li>• Mbrojtje në goditje: IK10</li> <li>• Garanci: <math>\geq 5</math> vite.</li> </ul> Ose me karakteristika ekuivalente.	copë	13	120.00	1,560.00
2.2.7	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1	500.00	500.00
2.2.8	Montimi i kabllove në trafostacionin ekzistuese	copë	1	500.00	500.00
2.2.9	Shqyrtimet e nevojshme të kabllove dhe tokezimit nga një kompani e licencuar për këtë.	copë	1	500.00	500.00
2.3.1	Punë të pa papapara në paramasë	copë	1	500.00	500.00
<b>TOTAL POZIGIONI 2</b>					<b>14,429.00</b>

3. ORMANET DISTRIBUTIV TË JASHTËM DHE GYPATË BRINJËZUAR PËR SHTRIRJEN E KABLLOVE PËR					
3.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ormanit kryesor nga poliesteri (prodhim Rasina apo ngjajshëm) me dimensione (a,b,c)mm per shpërndarje të rjetës 0.4kV. Ormani duhet të jetë për 4 njëhesor. Ormani montohet mbi bazën e betonit dhe duke përfshirë edhe bazën, betonimin dhe tokezimin. Ne fazën e mëvonshme paraashlihen edhe këto pozicione: zbarrat RSTN, 4 Orsa me siguresa 63A, (si nga ana e ndërprerit AS po ashtu edhe zbarrat (siguresave me baza të saj) ,papatjet për lidhje të perqes dhe kabllove, perqesit PF dhe materiali i imet percjelles për montim të ormanit. Ne këtë pozicion hynë edhe trejdepertimet nga ormani në puseten me të afert elektroenergetike.	copë	10	1,000.00	10,000.00
3.1.2	Gërmimi i kanalit të gjatë 500 m në trotuarin e majtë të rrugës prej profilit P6 në pjesën e jashtme të trotuarit dhe prej trotuarit deri të hyrja e secilës parcelë, ashtu siç është paraqitur në situacion me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar, Ø70mm për përshkimin e kabllove për furnizimin e shtëpive. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi +1cm	m <sup>3</sup>	65	5.00	325.00
3.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për përshkim të kablilit prej ormanëve të jashtëm deri të secila parcelë.	m	150	2.00	300.00
3.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (500 m) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m <sup>3</sup>	30	10.00	300.00
3.1.5	Mbulimi i kanalit me dimensione 80x50cm (Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m <sup>3</sup>	35	10.00	350.00

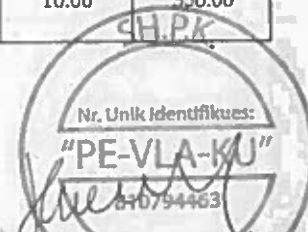

TOTAL POZICIONI 3	11,275.00
-------------------	-----------

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1 KANALIZIMI KABLOVIK	21,850.00
2 NDRIQIMI PUBLIK	11,429.00
3. ORMANËT E JASHTËM DHE GYPAT E BRINJËZUAR PËR SHTRIRJEN E	11,275.00
TOTALI	47,554.00

Vërejtje: Detyra projektuese e këtij projekti janë kanalizimi i kablove dhe ndriçimi publik i rrugës Besrush Çoolaku, Papa Gjonpali & Afrim Rama, si dhe parashikimi i Ormanëve Distributiv për vendosjen e njehsorëve elektrik, ku me rastin e vendosjes së kablove elektrike nëntokësore në kanalizimin kablovik, do të behet vendosja e njehsorëve elektrik në këta orman dhe prej këtyre ormaneve do të behet furnizimi i objekteve me energji elektrike, ndërsa dimensionimi i kablove për furnizimin e shtëpive të lagjes nuk është pjesë e detyrës projektuese të këtij projekti.

Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të projektit në terren nga kompania ekzekutuese mund të behet zhvendosja e shtyllave eelektrike dhe ormaneve distributiv prej pozicioneve ashtu siç janë paraqitur në situacion në rastet kur mund të pengohet hyrjet e objekteve.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
1	PROJEKTI I RRUGES	99,535.19
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK	23,300.50
3	KANALIZIMI FEKAL	22,937.00
4	NDRIQIMI PUBLIK DHE GYPACIONET	47,554.00
5	Totali:	193,326.69 €

RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "PAPA GJON PALI" PJESA E PARË						
Gjatësia L=406.90m, Km: 0+298.51-0+705.41						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	1.0	PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	407	1.00	407.00
	1.2	Inçizimi gjeodezik i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kolave në hyrjet - dalje në vendëkalime dhe rrugë anësore pas përfundimit të punimeve të dorëzohet situacioni i rruges.	m'	407	1.00	407.00
	1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntokësore gjatë punimeve, ruajtja e tyre si dhe sanimi i tyre në rast të dëmtimit.	m'	407	1.00	407.00
	1.4	Demolimi dhe transporti deri në deponi i pllakave (kubzave) nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>2</sup>	665	1.50	997.50
	1.5	Demolimi dhe transporti deri në deponi i shtresave të asfaltit egzistues me trashësi mesatare t=10cm.	m <sup>2</sup>	3113	1.50	4,669.50
	1.6	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	35	10.00	350.00
1	1.7	Demolimi, rrenimi i skajoreve ekzistues me dimensione: 18x24 me shtresën betonit ekzistues nën skajore me dorë dhe me makinerinë e duhurë pa u dëmtuar asfalti i cili kufizohet me skajorë, ngarkimi, transporti deri në 15 km.	m'	620	1.00	620.00



1.8	Demolimi, rrenimi i skajoreve ekzistues me dimensione: 7x20 me shtresen betonit ekzistues nën skajore me dore dhe me makinerinë e duhurë pa u dëmtuar asfalti i cili kufizohet me skajorë, ngarkimi ,transporti deri ne 15 km .	m'	705	1.00	705.00
1.9	Demolime dhe transporti deri ne deponi I objekteve të ndryshme të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m³	45	15.00	675.00
1.10	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	12	10.00	120.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEBUT , DEMOLIMIT :</b>					<b>9,358.00</b>

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E DHEBUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	3494	3.00	10,482.00
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	3017	0.20	603.40
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m²	m²	3171	2.00	6,342.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokohorent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 50MN/m²	m³	1243	9.00	11,187.00
2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m³	34	8.00	272.00
2.6	Furnizimi, transporti i drurit dekorativ me lartësi h=3.0m, trashësi të trungut dmin=10cm, hapja e gropes me dimensione 80cm x 80 cm - thellesi 100 cm, transporti i dheut në deponi si dhe furnizimi për çdo gropë me 50 litra substrat duke përfshirë mirmbajtjen, ujitjen dhe ndrrimin e tijë eventual në periudhë 1 vjeqare.	copë	4	250.00	1,000.00
<b>PUNIMET E DHEBUT</b>					<b>29,886.40</b>

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3 PUNËT E TAMPONIT, BETONIT DHE ASFALTIT</b>					
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m³	24	8.00	192.00
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres mbrojtëse e gjeotekstitit me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m³	151	8.00	1,206.80
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=40cm si bazë për vendosjen e trupit të rruges.	m³	1195	10.00	11,950.00
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>100MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15cm si bazë për vendosjen e asfaltit.	m³	446	11.00	4,906.00






3	3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve me ngjyrë të bardh(cement dhe agregat të bardh0 18/24/80 me kualitet acc. nga klasa C30/37, M100 në shtresë betoni me trashësi t=12cm dhe klasë C16/20.	m'	944	11.50	10,856.00
	3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20/50 me kualitet sipas acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37 vendosur në shtresë betoni me trashësi t=10cm dhe klasë C16/20.	m'	510	7.00	3,570.00
	3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 20X20) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni I presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse te standarteve evsopian EN 13748-2. Pllaka per përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m²	764	20.00	15,280.00
	3.8	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 31CS me BIT 50/70 me trashësi t=10.0cm si dhe sterpkjen me emulzion në hapsirate rrugës.	m²	3220	11.00	35,420.00
	3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16, PmB 50/70-65 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA FI) ose materiale të tjera me përbarje dhe karakteristika të njejta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=5,0cm si dhe sterpkjen me emulsion në tër hapsiren e shiritit të komunikacionit.	m²	3220	7.00	22,540.00
<b>TOTALI PUNËT E TAMPONIT, BETONIT DHE ASFALTIT</b>						<b>105,920.80</b>

4	4	<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>				
	4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	1	200.00	200.00
	4.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	14	100.00	1,400.00
Verejtje: Follet e sipërfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se						
<b>TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL</b>					<b>1,600.00</b>	

5	5	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>				
	5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave gjatësore te bardha te plota (gjerësia 120 mm)	m'	1300	0.90	1,170.00
	5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija gjatësore te bardha te nderprera (1+1 m, me gjeresi 120 mm)	m'	90	1.00	90.00

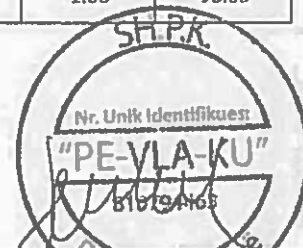

5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	25	1.00	25.00
5.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për vendosjen e shigjetave per orjentim të lëvizjes.	m <sup>2</sup>	2	20.00	40.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me					
<b>TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>					<b>1,325.00</b>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	9,358.00
2.0	PUNËT E DHEUT	29,886.40
3.0	PUNËT E TAMPONIT, BETON DHE ASFALTIT	105,920.80
4.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	1,600.00
5.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	1,325.00
<b>Totali:</b>		<b>148,090.20</b>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK						
"Rruga "Papa Gjon Rali"						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	410	1.00	410.00
1.2		Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	410	1.50	615.00
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	10	50.00	500.00
1.5		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetat ekzistues për shkarkim, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	1	100.00	100.00
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2,0m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a		gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	651	3.00	1,953.00
b		gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	75	3.50	262.50
1.7		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit. Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 75 puseta	m'	410	2.00	820.00
1.8			m <sup>3</sup>	34	10.00	340.00



1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	410	1.00	410.00
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt;	m <sup>3</sup>	273	8.00	2,180.00
1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m <sup>1</sup>	410	0.50	205.00
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	413	10.00	4,128.00
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10.00	100.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>					<b>12,023.50</b>

Nr. render	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		<b>2,0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME</b>				
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kincilave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m <sup>3</sup>	8	100.00	765.00
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	17	20.00	340.00
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	17	25.00	425.00
	b	Me profil konstant	m <sup>1</sup>	35	15.00	525.00
<b>TOTALI</b>					<b>2,055.00</b>	

Nr. render	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		<b>3,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>				
3.1		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				




3	a	për puseta rrugore Shkallët në puseta	copë	17	100.00	1,700.00
	3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e puselës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	68	1.50	102.00
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	8	30.00	229.50
					<b>TOTALI</b>	<b>2,031.50</b>

4	<b>4.0 PUNËT E MONTUESE</b>					
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN- 200 mm	m'	90	6.50	585.00
	b	DN- 250 mm	m'	40	9.50	380.00
	c	për kolektorë DN- 400 mm	m'	190	21.00	3,990.00
	d	për kolektorë DN- 630 mm	m'	120	40.00	4,800.00
	e	për kolektorë DN- 800 mm	m'	50	80.00	4,000.00
					<b>TOTALI</b>	<b>13,755.00</b>

5	<b>5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK</b>					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	490	1.50	735.00
					<b>TOTALI</b>	<b>735.00</b>


<b>KANALIZIMIN ATMOSFERIK</b>		
• "Rruga "Rapa Gjon Bali"		
1.0	PUNËT E DHEUT	12,023.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	2,055.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,031.50
4.0	PUNËT MONTUESE	13,755.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	735.00
<b>Totali:</b>		<b>30,600.00</b>

<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE PER KANALIZIMIN FEKAL</b>						
• "Rruga "Rapa Gjon Bali"						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	515	1.00	515.00

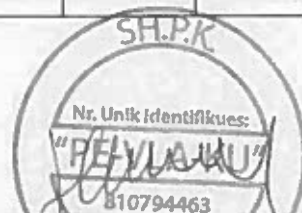

1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	515	1.00	515.00
1.3	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	12	30.00	360.00
1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetat ekzistues për shkarkim duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	100.00	100.00
1.5	Gërmimi me dorë, makinë dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=3,0m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	1300	3.00	3,900.00
b	gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	130	3.50	455.00
1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit (sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.0m).	m'	196	2.50	490.00
1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m <sup>3</sup>	35	10.00	350.00
1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	565	1.00	565.00
1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m <sup>3</sup>	282	8.00	2,256.00
1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	515	0.50	257.50
1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	870	10.00	8,700.00
1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	8	10.00	80.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>					<b>18,543.50</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				

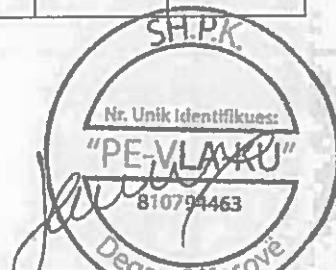

2	2.2	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m <sup>3</sup>	9	100.00	900.00
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a1	Unaza në formë të konit (për puseta rrugore)	copë	18	25.00	450.00
	b1	Me profil konstant (për puseta rrugore)	m'	43	15.00	645.00
					<b>TOTALI</b>	<b>1,995.00</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>						
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
	a	për puseta rrugore	copë	18	100.00	1,800.00
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logarilla me copë.				
a	për puseta rrugore	copë	72	1.50	108.00	
					<b>TOTALI</b>	<b>1,908.00</b>

<b>4,0 PUNËT E MONTUESE</b>						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	b	DN- 160 mm	m'	100	5.50	550.00
	c	DN- 315 mm	m'	286	13.50	3,861.00
	d	për kolektorë DN- 400 mm	m'	50	21.00	1,050.00
	d	për kolektorë DN- 500 mm	m'	85	35.00	2,975.00
					<b>TOTALI</b>	<b>8,436.00</b>



5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	515	1.50	772.50
					TOTALI	772.50

KANALIZIMI FEKAL		
• "Rruga" Papa Gjon Pali		
1.0	PUNËT E DHEUT	18,543.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	1,995.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	1,908.00
4.0	PUNËT MONTUESE	8,436.00
4.0	TESTIMI I RRJETIT	772.50
Totali:		31,655.00

Rruga Papa Gjon Pali, Matçan Instalimet Elektrike, Kanalizimi i Kabllëve dhe Ormanëve Distributiv të jashtëm

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat pasje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikatën e origjinës së materialeve.

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 455m, në skajin e djathtë të rrugës dhe në skajin e majtë të rrugës, me dimensione (120x90)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m <sup>3</sup>	492	3.00	1,476.00
1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave 4x RESN4 Ø200 të brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	1968	4.00	7,872.00
1.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 të brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit të tensioneve uleta. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	492	3.50	1,722.00
1.1.4	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për përshkim të kabllit për ndriçim.	m	492	2.50	1,230.00
1.1.5	Hapja dhe gropimi i 11 pusetave elektroenergjetike me dimensione të jashtme (200x200x210 cm) dhe dimensionet e brendshme 160x160x180cm. Dheu i tepert të largohet nga punishtja në largësi min 15km.	m <sup>3</sup>	90	10.00	900.00



1.1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e 11pusetave energjetike me dimensione te jashtme 2.0/2.0/2.1 m', trashesia e mureve 20cm dhe i lyster me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Ne qmim te kalkulohet komplet puseta e perfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, per ngarkesa T =40 ton.	copë	11	900.00	9,900.00
1.1.7	Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusetava me shenja te mesingut per tension	cope	11	30.00	330.00
1.1.8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 per lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatesi mesatare 15m (per drenazhim te pusetave)	copë	11	20.00	220.00
1.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (140m) 10cm, anash 10cm, mes gypave 5 cm dhe mbi gypa 20 cm, me ngjeshje ne kanalim me dimensione 120x90cm. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m <sup>3</sup>	225	8.00	1,800.00
1.2.1	Mbulimi i kanalit (140 m) me dimensione 120x90cm (Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m <sup>3</sup>	172	10.00	1,720.00
1.2.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	425	1.00	425.00
1.2.3	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	490	0.50	245.00
1.2.4	Punet e papapara në paramasë	copë	1	500.00	500.00
<b>TOTAL POZICIONI 1</b>					<b>28,340.00</b>

## 2. NDRIQIMI PUBLIK

2.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 5 m prej trafos deri te kuadri shpërndarës I ndriçimit (KSHN), me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70m. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m <sup>3</sup>	2	20.00	40.00
2.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar per pershkim te kabllit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	6	2.50	15.00
2.1.3	Furnizimi dhe vendosja e kabllos kryesore furnizuese NAYY- 4x35mm <sup>2</sup> prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit KSHN (10 m).	m	12	7.00	84.00
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kabllorik per tokezimin e shtyllave te ndriçimit.	m	10	2.00	20.00
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (5 m) prej trafos deri te KSHN, me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m <sup>3</sup>	1	10.00	10.00
2.1.6	Mbulimi i kanalit (10m) me dimensione (80x50cm). Mbulimi I tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m <sup>3</sup>	1	10.00	12.00
2.1.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	5	1.00	5.00






2.1.8	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	5	0.50	2.50
2.1.9	Furnizimi dhe vendosja e kabllor furnizuese NAYY-4x25mm <sup>2</sup> prej kuadrit shpërndarës të ndriçimit (KSHN) në Daljen 1 (540m)(me 22shtylla N1-N22) dhe Daljen 2 (540) (me 22 shtylla N23-N44) për furnizimin e trupave ndriçues, kablo vendoset në gypin e brinjëzuar Ø70.	m	450	5.00	2,250.00
2.2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kabllorik për tokezin e shtyllave të ndriçimit.	m	450	2.00	900.00
2.2.2	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike të kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " 40A ; - " 32A ; - " 16A ; - " 6A 5. Kontaktoret për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të	copë	1	2,000.00	2,000.00
2.2.3	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KSSH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm	m <sup>3</sup>	1	100.00	100.00
2.2.4	Betonimi i bazamentit të 44 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m <sup>3</sup>	9	100.00	880.00
2.2.5	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit të kompletuara( me kabell PP00 Cu 3X2.5mm <sup>2</sup> ) nga pllaka e aralditit deri të ndriçuesit) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera për fiksimin e shtyllës , lartësia e shtyllave të jete 7 m e specifikuar si ne situacion.	copë	44	400.00	17,600.00



2.2.6	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 65W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66)</li> <li>• Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h)</li> <li>• Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W</li> <li>• Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20</li> <li>• Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K</li> <li>• Tension pune: 90...270 V (50Hz)</li> <li>• Faktor të fuqisë: ≥ 0.92</li> <li>• Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C</li> <li>• Mbrojtje në goditje: IK10</li> <li>• Garanci: ≥ 5 vite.</li> </ul> Ose me karakteristika ekuivalente.	copë	44	120.00	5,280.00
2.2.7	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1	500.00	500.00
2.2.8	Montimi i kabllave në trafostacionin ekzistues	copë	1	500.00	500.00
2.2.9	Shqyrtimet e nevojshme të kabllave dhe tokezimit nga një kompani e licencuar për këto.	copë	1	500.00	500.00
<b>TOTAL POZICIONI 2</b>					<b>30,698.50</b>

<b>3. ORMANET DISTRIBUTIV TË JASHTËM DHE GYPAT E BRINJËZUAR PËR SHTRIRJEN E KABLLOVE PËR</b>					
3.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ormanit kryesor nga poliesteri (prodhim Rasina apo ngjajshëm) me dimensione (a,b,c)mm për shpërndarje të rjetës 0.4kV. Ormani duhet të jetë për 4 njehesor. Ormani montohet mbi bazën e betonit dhe duke përfshirë edhe bazën, betonimin dhe tokezimin. Në fazën e mevonshme paraashihet edhe këto pozicione: zbarrat RSTN, 4 Orsa me siguresa 63A, (si nga ana e ndërprerit AS po ashtu edhe zbarrat (siguresave me baza të saj) ,papunet për lidhje të perqes dhe kabllave,perqesit PF dhe materiali i imet perçelles për montim të ormanit.Në këto pozicion hyne edhe trejdepertimet nga ormani në puseten me të afert elektroenergjetike.	copë	12	1,500.00	18,000.00
3.1.2	Gërmimi i kanalit të gjatë 500 m në trotuarin e majtë të rrugës prej profilit P6 në pjesën e jashtme të trotuarit dhe prej trotuarit deri të hyrja e secilës parcelë, ashtu siç është paraqitur në situacion me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar, Ø70mm për përshkimin e kabllave për furnizimin e shtëpive. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hyne edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm	m3	80	5.00	400.00
3.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për përshkim të kabllit prej ormanëve të jashtëm deri të secila parcelë.	m	200	2.50	500.00
3.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (500 m) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m3	35	8.00	280.00
3.1.5	Mbulimi i kanalit me dimensione 80x50cm (Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	45	10.00	450.00
<b>TOTAL POZICIONI 3</b>					<b>19,630.00</b>

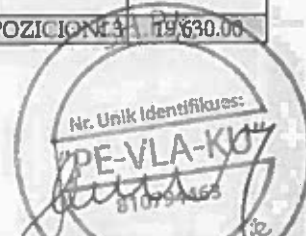

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1 KANALIZIMI KABLOVIK	28,340.00
2 NDRIQIMI PUBLIK	30,698.50
3. ORMANËT E JASHTËM DHE GYPAT E BRINJËZUAR PËR SHTRIRJEN E	19,630.00
<b>TOTALI</b>	<b>78,668.50</b>

Vërejtje: Detyra projektuese e këtij projekti janë kanalizimi i kablove dhe ndriçimi publik i rrugës Besrush Çoolaku, Papa Gjonpali & Afrim Rama, si dhe parashikimi i Ormanëve Distributiv për vendosjen e njehsorëve elektrik, ku me rastin e vendosjes së kablove elektrike nëntokësore në kanalizimin kablovik, do të behet vendosja e njehsorëve elektrik në keta orman dhe prej këtyre ormaneve do të behet furnizimi i objekteve me energji elektrike, ndërsa dimensionimi i kablove për furnizimin e shtëpive të lagjes nuk është pjesë e detyrës projektuese të këtij projekti.

Vërejtje: Gjate ekzekutimit të projektit në teren nga kompania ekzekutuese mund të behet zhvendosja e shtyllave elektrike dhe ormaneve distributiv prej pozicioneve ashtu siç janë paraqitur në situacion në rastet kur mund të pengohet hyrjet e objekteve.

RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "PAPA GJON PALI"		
1	PROJEKTI I RRUGES	148,090.20
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK	30,600.00
4	KANALIZIMI PEKAL	31,655.00
5	NDRIQIMI PUBLIK DHE GYPACIONET	78,668.50
	<b>Totali:</b>	<b>289,013.70</b>

PROJEKTI I RRUGËSË LIDHËSE ME RRUGËN "SADIK BEGA" NË LAGJEN MATI NË PRISHTINË						
Gjatësia L=229,07m						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E PARAPRAKË</b>						
1	1.1	Piketimi dhe ruajtja e shenjave gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndihmëse.	m'	229	1.50	343.61
<b>TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :</b>						<b>343.61</b>

	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E DHEUT</b>						
2	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	500	3.00	1,500.00
	2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m²	m²	1810	2.00	3,620.00
	2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës nga guri gëlqeror me CBR>20% dhe me diameter 0-150mm me kompaktim MV>50Mn/m2 (në gjendje të ngjeshur).	m³	100	10.00	1,000.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>6,120.00</b>

	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3.0 PUNËT E TAMPONIT</b>						



3	3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur) dhe mbushja e fugeve.	m <sup>3</sup>	91	8.00	728.00
	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>75MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 30cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges.	m <sup>3</sup>	405	10.00	4,052.00
	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>90MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e asfaltit.	m <sup>3</sup>	183	11.00	2,014.10
<b>TOTAL PUNET E TAMPONIT:</b>						6,794.10

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4	<b>4.0 PUNËT E BETONIT</b>					
	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 me ngjyrë hiri duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m'	472	11.50	5,428.00
	4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëve të betonit trashësie t=8cm	m <sup>2</sup>	1166	11.50	13,409.00
						18,837.00


<b>RRUGA "SADIK BEGA" NË LAGJËN MATI NË PRISHTINË</b>		
Gjatësia L=229,07m		
1.0	PUNËT PARAPRAKE	343.61
2.0	PUNËT E DHEUT	6,120.00
3.0	PUNËT E TAMPONIT	6,794.10
4.0	PUNËT E BETONIT	18,837.00
<b>Totali:</b>		<b>32,094.71</b>

<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RËNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK</b>						
Rruga "Sadik Bega" - Mëtiqan						
Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet të ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)						
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme alternative për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar pas përfundimit të punimeve. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore në mënyrë që të shmangët dëmtimeve të instalimeve nëntokësore në pozicionet ku zhvillohen punimet. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni i vecant.						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				



1	1.1	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	209	1.50	313.50	
	1.2	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kanalizimin ekzistues duke përfshirë të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	100.00	100.00	
	1.3	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=1,8m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.					
	a	gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	288	3.00	863.38	
	b	gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	32	3.50	111.92	
	1.4	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	230	2.00	460.00	
	1.5	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 11 puseta	m <sup>3</sup>	22	10.00	220.00	
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	188	1.00	188.10	
	1.8	Furnizimi, shtrirja dhe mbullimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m <sup>3</sup>	79	7.00	555.94	
	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	230	0.50	115.00	
	1.10	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbullimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhenat e matjeve duhet të pergaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	230	1.00	230.00	
1.11	Mbushja dhe mbullimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	201	10.00	2,006.40		
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>						5,164.24	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME				

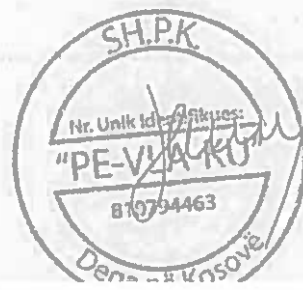

2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusëtave do të përdoren për pustat mone parafabriku				
	a	për puseta rrugore	m³	5	100.00	495.00
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	10	20.00	200.00
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	11	25.00	275.00
	b	Me profil konstant	m'	20	15.00	300.00
					<b>TOTALI</b>	<b>1,270.00</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		<b>3,0 PUNËT METAL PUNUESE</b>				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .				
	a	për puseta rrugore	copë	11	100.00	1,100.00
	3.2	Furnizimi, ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	10	30.00	300.00
	3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	50	1.50	75.00
	3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusëtave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	10	80.00	800.00
					<b>TOTALI</b>	<b>2,275.00</b>
		<b>4,0 PUNËT E MONTUESE</b>				



4		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paguesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1					
	a	(për U <sub>m</sub> ) DN- 200 mm	m'	20	6.50	130.00
	b	për kolektorë DN- 315 mm	m'	209	13.20	2,758.80
					<b>TOTALI</b>	<b>2,888.80</b>

5		<b>5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK</b>				
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	209	1.50	313.50
	5.2	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	209	1.50	313.50
					<b>TOTALI</b>	<b>627.00</b>

KANALIZIMI ATMOSFERIK		
Rruga "Sadik Bega" - Mntiqan		
1.0	PUNËT E DHEUT	5,164.24
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	1,270.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,275.00
4.0	PUNËT MONTUESE	2,888.80
5.0	TESTIMI I RRJETIT	627.00
	<b>Totali:</b>	<b>12,225.04</b>

REKAPITULIM		
1	PROJEKTI I RRUGES	32,094.71
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK	12,225.04
4	<b>Totali:</b>	<b>44,319.74</b>

NDERTIMI I RRUGES LIDHËSE ME RRUGEN "C" NGA RRETHROTULLIMI (tek VivaFresh), Gjatësia, L=300.00m, RRUGA B=6.0m DHE RRROTUAR					
Nr. rendor	lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>PUNËT PARARRAKE</b>					
1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	300	1.50	450.00
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i makinerisë, instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	300	1.00	300.00



1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges.	m'	300	1.00	300.00
1.3	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale për percjellje të punëve gjeodezike në teren.	m'	300	1.00	300.00
1.4	Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke përfshirë konsultat dhe bashkpunimi në maksimum me PTK-en dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kablove duhet të evidentohen në një plan të situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës.	m'	300	1.00	300.00
1.5	Ngritja e kapakeve të çelikut - betonit ( rrejtet fekal, atmosferik, ujesjellesit dhe elektrik ) dhe kornizes ekzistuese në nivelin e duhure. Në çmim duhet të llogaritet komplet materiali për ngritje dhe puna.	cope	15	50.00	750.00
1.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakeve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm, në çmim të llogaritet hapja e puselave ekzistuese ngritja me beton deri në nivelet ekzistues jashtë prej beton armës si dhe kapaku prej materiali gize 145 kg.	cope	20	80.00	1,600.00
1.7	Inqizimi gjeodezik i trases, njëherit përgaditja e situacionit duke përfshirë profilin gjatësorë dhe lërthorë të aprovuar nga organi mbikqyrës, pas përfundimit të rruges.	m'	300	2.00	600.00
<b>PUNËT BARARRAKE</b>				Gjithsej:	4,600.00

<b>2 PUNIMET BIDHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m <sup>3</sup>	1080	3.00	3,240.00
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3000	0.20	600.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1800	2.00	3,600.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokohorent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 50cm deri në modulën e ngjeshmerisë 50MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	900	9.00	8,100.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m <sup>3</sup>	45	8.00	360.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>					15,900.00

<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (65MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m <sup>3</sup>	300	10.00	3,000.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	450	11.00	4,950.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH-22 me trashësi t=8.0cm duke inkorporuar edhe shtresën e parë të emulsionit prej 03kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1850	10.40	19,240.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder Ab-11 me trashësi t=4.0cm duke inkorporuar edhe shtresën e parë të emulsionit prej 03kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1850	5.60	10,360.00





3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	600	11.50	6,900.00
3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	300	7.00	2,100.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave nga betoni me t=8cm, me MB40 duke e përfshirë edhe shtresën e rëres. d=4,0mm. per disa sanime te kraheve per rreth rrugeve, kyqjet, hyrjet, edhe pjeset e demtuara rreth pusetave  Vërejtje: Ne çmim duhet te llogaritet furnizimi, montimi i kubezave dhe shqyrtimet laboratorike - ateset e kubezave te betonit.	m'	1200	11.50	13,800.00
3.8	Hapja e kanaleve per largimin e ujrave atmosferike sipas detaleve në projekt.	m'	300	3.00	900.00
<b>GJITHËSIA PUNËT E MBISTRUKTURES</b>					<b>61,250.00</b>

REKAPITULIM			
1	PUNËT PARAPRAKE		4,600.00
2	PUNIMET E DHEUT		15,900.00
3	MBISTRUKTURA		61,250.00
<b>TOTALIME (TVSH)</b>			<b>81,750.00</b>

NDËRTIMI I RRUGICAVE NË TSHATIN SIÇEVË					
Krahu -1 (rr.lidhëse me rr.Kuçova-lagja Berisha- Aliu, Nazifi) L=200 M', B=4.0M (mbrenda skajorëve)					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
				€	€
<b>1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>					
1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit te ekzekutuar.	m'	200	1.50	300.00
				Gjithsej 1:	300.00
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.2	Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, dhe rikthimi të njëjtave në në vendin e paraparë	m'	50	5.00	250.00
2.3	Pastrimi i lumit, 50 m para dhe pase lesheses pilakore gjërësia e pastrimi b=4.0 m	m'	20	30.00	600.00
				Gjithsej 2:	850.00
<b>3 PUNËT TOKËSORE</b>					
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashitet edhe bartja deri ne deponi)	m <sup>3</sup>	425	3.00	1,275.00
				Gjithsej 3:	1,275.00
<b>4 OBJEKTET</b>					
Lëshesat gypore, dhe muret BA					
4.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	6	5.00	30.00
4.14	Furnizimi dhe vendosja e lëshesësh rrethore nga betoni I parafabrikuar Ø50mm.	m	5	60.00	300.00
				OBJEKTET Gjithsej:	330.00
<b>5 KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS</b>					
5.1	Punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm	m <sup>3</sup>	250	10.00	2,500.00



5.2	Punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	150	11.00	1,650.00
5.3	Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer me trashësi t=40cm, ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese	m <sup>3</sup>	250	9.00	2,250.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Forma e tyre perzgjedhet nga investitori. Klasa e betonit - C25/30. Ne kete posicion te llogaritit dhe shtresa e materialit rera 4-8 mm ,t=5 cm	m <sup>2</sup>	800	11.50	9,200.00
5.5	Vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Klasa e betonit - C30/37. Skajoret vendosen ne shtrese betoni C16/20 me t=12 cm.	m'	400	12.00	4,800.00
5.7	Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm	m <sup>3</sup>	20	10.00	200.00
Gjithsej 5:					20,600.00
<b>6 LËSHESA PLLAKORE</b>					
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne deponi ne gj.m 10.0 km	m <sup>3</sup>	20	5.00	100.00
6.3	Furnizimi, bartja dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese te klases C-30/37	m <sup>3</sup>	21	120.00	2,520.00
6.5	Shtruarja e tamponit nën themele t=40cm prej guri te thyer gelqeror 0-63mm me ngjeshje ne dy shtresa (Ngjeshmيريا qe duhet te arrihet në 60N/mm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	5	10.00	50.00
6.7	Mbushja prej guri te thyer 0-150mm, ne shtresa 30cm te kryhet ngjeshja deri ne 40N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10	9.00	90.00
6.11	Furnizimi, bartja dhe punimi i parrakeve metalik (Horizontalet dhe shtyllzat vertikale Ø50mm dhe mbushjet Ø30mm/120mm) nga celiku I lyer me dy shtresa me ngjyre kunder korrodimi si dhe ngjyre metalike.	m'	8	70.00	560.00
6.13	Furnizimi, bartja dhe punimi armatures 500H per leshesen pllakore	kg	1680	1.10	1,848.00
Gjithsej 6:					5,168.00
<b>REKAPITULLIMI Krahu-1</b>					
1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN					300.00
2 PASTRIMI I TERENIT					850.00
3 PUNËT TOKËSORE					1,275.00
4 OBJEKTET					330.00
5 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					20,600.00
6 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					5,168.00
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>28,523.00</b>
Ndërtimi i rrugës Krahu2 (rruga Akili në fshatin "Siqevë")					
L=350 M', B=4.0M (mbrenda skajorëve)					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
				€	€
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				



1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpillimi I projektit te ekzekutuar.	m'	350	1.50	525.00
			Gjithsej 1:		525.00
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.2	Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, dhe rikthimi të njëjtave në në vendin e paraparë	m'	100	5.00	500.00
2.3	Pastrimi I lumit, 50 m para dhe pase lesheses pllakore , gjerësia e pastrimi b=4.0 m	m'	20	30.00	600.00
			Gjithsej 2:		1,100.00
<b>3 PUNËT TOKËSORE</b>					
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (ne cmim te parashihet edhe bartja deri ne deponi)	m <sup>3</sup>	831	3.00	2,493.75
			Gjithsej 3:		2,493.75
<b>5 KONSTRUKSIONI I TRASES SE RRUGES</b>					
5.1	Punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm	m <sup>3</sup>	438	10.00	4,375.00
5.2	Punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	263	11.00	2,887.50
5.3	Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer me trashësi t=40cm, ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese	m <sup>3</sup>	438	9.00	3,937.50
5.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra, abrazion. Forma e tyre perzgjedhet nga investitori. Klasa e betonit - C25/30. Ne kete posicion te llogaritet dhe shtresa e materialit rera 4-8 mm , t=5 cm	m <sup>2</sup>	1400	11.50	16,100.00
5.5	Vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra, abrazion. Klasa e betonit - C30/37. Skajoret vendosen ne shtrese betoni C16/20 me t=12 cm.	m'	700	12.00	8,400.00
5.7	Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm	m <sup>3</sup>	35	10.00	350.00
			Gjithsej 5:		36,050.00
<b>6 LËSHESA PLLAKORE</b>					
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne deponi ne gj. m 10.0 km	m <sup>3</sup>	20	5.00	100.00
6.3	Furnizimi, bartja dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese te klases C-30/37	m <sup>3</sup>	21	120.00	2,520.00
6.5	Shtuarja e tamponit nën themele t=40cm prej guri te thyer gelqeror 0-63mm me ngjeshje ne dy shtresa (Ngjeshmiceria qe duhet te arrihet në 60N/mm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	5	10.00	50.00
6.7	Mbushja prej guri te thyer gelqeror 0-150mm, ne shtresa 30cm te kryhet ngjeshja deri ne 40N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10	9.00	90.00
6.11	Furnizimi, bartja dhe punimi i parrakeve metalik (Horizontalet dhe shtyllzat vertikale Ø50mm dhe mbushjet Ø30mm/120mm) nga celiku I lyster me dy shtresa me ngjyre kunder korrodimi si dhe ngjyre metalike.	m'	8	70.00	560.00



6.13	Furnizimi, bartja dhe punimi armatures 500H per leshesen pllakore	kg	1365	1.10	1,501.50
				Gjithsej 6:	4,821.50
<b>REKAPITULLIMI Krahu 2 (rr.AKili)</b>					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				525.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,100.00
3	PUNËT TOKËSORE				2,493.75
5	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS				36,050.00
6	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS				4,821.50
				TOTALI ME TVSH:	44,990.25
Ndërtimi i rrugës Krahu 3 dhe 4 (rruga Librazhdi në fshatin "Siqevë")					
L=350 M, B=4.0M (mbrenda skajorëve)					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.3	Shenimi i trasës së rrugës dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe përpilimi i projektit të ekzekutuar.	m'	350	1.50	525.00
				Gjithsej 1:	525.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.2	Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, dhe rikthimi të njëjtave në në vendin e paraparë	m'	110	5.00	550.00
2.3	Pastrimi i lumit, 50 m para dhe pas leshesës pllakore gjatë rrugës dhe pastrimi b=4.0 m	m'	20	50.00	1,000.00
				Gjithsej 2:	1,550.00
3	PUNËT TOKËSORE				
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km (në cmim të parashihet edhe demolimi i asfaltit ekzistues, kubzave dhe skajorëve me ngarkim dhe bartje deri në deponi)	m <sup>3</sup>	803	3.00	2,407.50
				Gjithsej 3:	2,407.50
5	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS				
5.1	Punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm	m <sup>3</sup>	431	10.00	4,312.50
5.2	Punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	259	11.00	2,846.25
5.3	Punimi i mbushjes me material 0-150mm (50MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer me trashësi t=40cm, ky material perdoret ne ate sektore ku ka deformime te trupit te rruges ekzistuese	m <sup>3</sup>	385	9.00	3,465.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave të betonit me trashësi t=8cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Forma e tyre perzgjedhet nga investitori. Klasa e betonit - C25/30. Ne kete pozicion te llogaritet dhe shtresa e materialit rera 4-8 mm ,t=5 cm	m <sup>2</sup>	1400	11.50	16,100.00
5.5	Vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Klasa e betonit - C30/37. Skajoret vendosen ne shtrese betoni C16/20 me t=12 cm.	m'	700	12.00	8,400.00



5.7	Punimi i bankinave prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm	m <sup>3</sup>	45	10.00	450.00
				Gjithsej 5:	35,573.75
6	<b>LËSHESA PLLAKORE</b>				
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne deponi ne gj,m 10.0 km	m <sup>3</sup>	20	5.00	100.00
6.3	Furnizimi,bartja dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihtë, trareve, soletes kaluese te klases C-30/37	m <sup>3</sup>	21	120.00	2,520.00
6.5	Shtruarja e tamponit nën themele t=40cm prej guri te thyer gelqeror 0-63mm me ngjeshje ne dy shtresa (Ngjeshmëria qe duhet te arrihet në 60N/mm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	5	10.00	50.00
6.7	Mbushja prej guri te thyer gelqeror 0-150mm, ne shtresa 30cm te kryhet ngjeshja deri ne 40N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10	11.00	110.00
6.11	Furnizimi,bartja dhe punimi i parrakeve metalik (Horizontalet dhe shtyllzat vertikale Ø50mm dhe mbushjet Ø30mm/120mm) nga celiku I lyster me dy shtresa me ngjyre kunder korrodimi si dhe ngjyre metalike.	m'	8	70.00	560.00
6.13	Furnizimi,bartja dhe punimi armatures 500H per lëshesën pllakore	kg	1680	1.10	1,848.00
				Gjithsej 6:	5,188.00
<b>REKAPITULLIMI Krahu 3 dhe 4 (rr.,Librazhdi")</b>					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				525.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,550.00
3	PUNËT TOKËSORE				2,407.50
5	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				35,573.75
6	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				5,188.00
				TOTALI ME TVSH:	45,244.25
<b>REKAPITULLIMI I RRUGËVE NE SIQËVE</b>					
1	REKAPITULLIMI Krahu-1				28,523.00
2	REKAPITULLIMI Krahu 2(rr.Akili)				44,990.25
3	REKAPITULLIMI Krahu 3 dhe 4 (rr.,Librazhdi")				45,244.25
				<b>GJITHËSJTË</b>	118,757.50
<b>REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM</b>					
1	RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "BEDRUSH ÇOLLAKU"				193,326.69
2	RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "PAPA GJON PALI" PJESA E PARË				289,013.70
3	RRUGA LIDHËSE ME RRUGËN "SADIK BEGA" NË LAGJEN MATI				44,319.74
4	NDERTIMI I RRUGËS LIDHËSE ME RRUGËN "C" NGA RRETHROTULLIMI ( tek VivaFresh )				81,750.00
5	NDERTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN SIQËVË				118,757.50
				<b>GJITHËSJTË</b>	727,167.63



**POLICË E SIGURIMIT Nr: 90000539561**  
**- PËRGJEGJËSIA PUBLIKE ( Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta )**

**I SIGURUARI: "PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë**

**N.U.I: 810794463**  
**NRF.: 810794463**  
**ADRESA: Rr. Tring Smajli 16/7, Prishtinë**

**EMRI DHE ADRESA E PËRFITUESIT : KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES - PRISHTINË**

**OBJEKT I SIGURIMIT : Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta**

**PERIUDHA E SIGURIMIT: Fillon: 25.05.2023**  
**Mbaron: 24.10.2023**

**RREZIQET QË SIGUROHEN : Të gjitha rreziqet ndaj Palëve te Treta**

**LIMITET E**

**DËMSPËRBLIMIT:**

1) Dëmtimet trupore  
- për çdo ngjarje 50,000.00 €

2) Dëmtimet trupore  
- për çdo person 50,000.00 €

3) Dëmtimet materiale  
-për çdo ngjarje 15,000.00 €

**-agregati vjetor: 727,167.63 EUR**

**Pjesa e Zbriteshme :**

**Demet e ndodhura ne vendpunishte : 15 % , minimumi : 1,000.00 €.**

**PRIMI: 631.62 €**  
**TVSH: 113.96 €**  
**TOTALI: 745.31 €**



**Prishtinë, më 25/05/2023**





**PERGJEGJESI PUBLIKE DHE CIVILE**



Seria | 90000539561

Emri dhe mblemri i Personit të Siguruar Name and surname of the Insured Person	"PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë	Prej From	25.05.2023
Numri identifikues / Numri i biznesit Identification number / Business number	810794463	Deri To	24.10.2023
Adresa Address	Rr. Tring Smajli 16/7	Primi Premium	631.62€
Përfituesi Beneficiary	"PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë	TVSH VAT	113.69€
Adresa e përfituesit Beneficiary address	Rr. Tring Smajli 16/7	Totali për pagesë Total for payment	745.31€
Vendodhja e pasurisë Property location	Prishtine	Emërtimi i objektit Name of the object	Implementimi i Planit të mobilitetit

Reziqet e mbuluara / Covered Risk	Kufiri maksimal i dëmshpërblimit / Sum insured	Pjesa e zbritshme / Deductible
Agregati Vjetor	727,167.63 €	10 %
Dëmtimet materiale-Per cdo ngjarje	15,000.00 €	10 %
Dëmtimet trupore-Per cdo ngjarje	50,000.00 €	10 %
Dëmtimet trupore-Per cdo person	50,000.00 €	10 %
		%

**PËRSHKRIM / NOTE**

Autoritet kontraktues - KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINESTITULLI - Implementimi i Planit të mobilitetit/Numri i prokurimit - 616-23-1647-5-1

**Policë e sigurimit**

Shoqëria e Sigurimeve PRISIG sh.a Kosovë në përputhje me kushtet, përcaktimet, përgjithësimet dhe parashkrimet e Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të përgjegjësishë së përcaktuar në seksionin e interesit të siguruar dhe kësaj Police, do të dëmshpërblejë Të Siguruarin për të gjithë shumën, e cila është ligjërisht e detyrueshme për zhdëmtimin e shpenzimeve dhe kostove të pretenduesit për çdo ngjarje të siguruar për të cilën aplikohet kjo policë dhe brenda limiteve të zhdëmtimit si më poshtë për dëmtime materiale dhe dëmtime trupore (përfshirë vdekjen ose sëmundjen) të personit të tretë kundrejt pagesës së primit të sigurimit të përcaktuar më poshtë dhe shumën e siguruar që mbetet pas zbritjes për humbje ose dëmtime që ndodhin gjatë së njëjtës periudhë sigurimi, përveçse kur PRISIG sh.a Kosovë ka pranuar të rivendosë shumën përkatëse të sigurimit (kundrejt pagesës së primit shtesë të sigurimit).

**Insurance Policy**

Insurance Company PRISIG sh.a Kosovo in accordance with the terms, definitions, exceptions and provisions of the General Conditions of Liability set forth in the section of insured interest and this Police, will indemnify the insured for the entire amount, which is legally obligated to indemnify the costs and expenses of the claimant for any insured event to which this policy applies and within the indemnity limits below for material and bodily injury (including death or illness) of the third party against payment of insurance premium set out below and the sum insured that remains after deduction for losses or damages that occur during the same insurance period, unless PRISIG sh.a. Kosovo has agreed to reinstate the relevant insurance amount (against the payment of additional insurance premium).

Agjenti/Siguruesi

Brikena Haxhiu

*B.H.*



I siguruar

"PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë



Polica nr. : 10000539479

Për : KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

Në emër të : "PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë, Rr. Tring Smajli 16/7, Prishtinë

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Implementimi i Planit te mobilitetit

Numri i Prokurimit : 616-23-1647-5-1-1

### Garancion me kërkesë te pare

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **72,716.76€ (Shtatëdhjetë e Dy Mije e Shtatë Qind e Gjashtëmbëdhjetë Euro dhe Shtatëdhjetë e Gjashtë Cent)** në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbush te gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, ne rast qe blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumen e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri ne maksimumin e limitit te cekur me larte, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) qe bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumen qe bazuar ne gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon te ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej **72,716.76€ (Shtatëdhjetë e Dy Mije e Shtatë Qind e Gjashtëmbëdhjetë Euro dhe Shtatëdhjetë e Gjashtë Cent)** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen nga **24.05.2023** deri më **24.10.2023**

Siguruesi

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A

  
24.05.2023

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000  
Email: [info@prisig-ks.com](mailto:info@prisig-ks.com) / [www.prisig-ks.com](http://www.prisig-ks.com) / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagja Arberia, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës





**Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate**

Seria | 10000539479

Për

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

"PE -VLA-KU SH.P.K." Dega në Kosovë

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Implementimi i Planit të mobilitetit

të dhënë me numrin e Prokurimit

616-23-1647-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

72.716.76 €

Shtatëdhjetë e Dy Mijë e Shtatë Qind e Gjashtëmbëdhjetë Euro e Shtatëdhjetë e Gjashtë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

72.716.76 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

24.05.2023

deri më

24.10.2023

Lëshuar në

Prishtinë

datë

24.05.2023

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

B.H

PRISHTINË







# REPUBLIKA E KOSOVES

NOTER  
ASTRIT S. BIBAJ  
PRISHTINË

LRP nr. 2751/2021

## AUTORIZIM I PËRGJITHSHËM

Me njëzet e nëntë qershor dy mijë e njëzet e një, (29.06.2021) para meje, Astrit S. Bibaj, noter në Prishtinë, rruga Garibaldi nr. 15/5, është paraqitur:-----

“PE-VLA-KU” SH.P.K. Dega në Kosovë, me seli në: Prishtinë, Rruga Tringë Smajli 16/7, e regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Biznesit me numër unik identifikues: 810794463, numër të biznesit: 70531186, me numër fiskal: 600285531, përfaqësuar nga personat e autorizuar:-----

1. z. KUJTIM ARIFAJ, (Drejtor Menaxhues) i lindur më datë: 01.03.1968, (një mars një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë) në Bajram Curr, Tropojë, identitetin e të cilit e kam vërtetuar në bazë të dokumentit të identifikimit me nr personal. G80301292E, lëshuar nga organet kompetente të Shqipërisë, dhe -----

2. z. VLADIMIR PJETËRGJOKAJ, (Drejtor) i lindur më datë: 16.05.1972, (gjashtëmbëdhjetë maj një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) në Jaho Salih, ALB, identitetin e të cilit e kam vërtetuar në bazë të dokumentit të identifikimit me nr personal: H20516169B, lëshuar nga organet kompetente të Shqipërisë, të cilët:-----

### AUTORIZOJNË:-----

z. ARBEN SADRIJA, i lindur më: 01.05.1972, (një maj një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) në Popoc, bartës i dokumentit të identifikimit të lëshuar nga: MPB e Republikës së Kosovës, me nr. personal:1500236635, që në emër dhe llogari të biznesit:-----

1. Të kryej të gjitha punët e duhura procedurale dhe administrative lidhur me zhvillimin e biznesit të Kompanisë “PE-VLA-KU” SH.P.K. Dega në Kosovë, pranë të gjitha organeve në nevojë si atyre Komunale dhe atyre Qendrore të Republikës së Kosovës.-----

Të përfaqësojë Kompaninë pranë Administratës Tatimore, po ashtu të përfaqësojë kompaninë në të gjitha Komunitat dhe Institucionet e Republikës së Kosovës për aplikimin dhe dorëzimin e tenderëve.-----

2. Në emër të Kompanisë t'i kryej të gjitha procedurat në lidhje me doganimin dhe zhdoganimin e mallit në të gjitha pikat doganore në Kosovë.-----

3. Të lidhë dhe nënshkruaj Kontrata me autoritetet kontraktuese (që lidhen me veprimtarinë e biznesit), si dhe të dorëzoj, nënshkruaj dhe pranoj çfarëdo dokumenti pranë ciliudo institucion zyrtar që kërkohet lidhur me procedurimin e veprimeve të lartpërmendura në emër të etnitetit biznesor në fjalë.-----

4. Të përfaqësojë Kompaninë pranë organeve kompetente në të gjitha procedurat kontestimore dhe jokontestimore.-----

5. Të ndër marrë të gjitha veprimet procedurale pranë organeve të Komunës së Prishtinës, të gjitha Drejtoratëve të Komunës, si dhe Komunave tjera në territorin e Kosovës, për të gjitha çështjet ku pala pranë komunave ose organeve komunale mund të jetë etniteti biznesor në fjalë.-----

6. T'i autorizoj punonjësit e Kompanisë për shfrytëzimin e automjeteve brenda dhe jashtë territorit të Kosovës.-----



7. Në emër të Kompanisë të nënshkruaj Kontrata Pengu, apo Kontrate Hipoteke si dhe bashkëpunimi me të gjitha Kompanitë e Sigurimeve të licencuara në RKS dhe që veprojnë brenda vendit, për çfarëdo lloj Produkti (Marrëveshje kornize, garancion, Deklaratë garancie, letergarancion, Polica etj.) Kontratave e pengut të cilat nënshkruhen pranë kompanive të sigurimeve do të shërbejnë si garancion për mbulimin e detyrimeve të Kompanisë kundrejt Kompanive të Sigurimit dhe për sigurimin e këtyre detyrimeve Kompania do të lërë peng asetet e luajtshme të saj.

8. Në emër të Kompanisë, të nënshkruaj çfarëdo lloj Kontrate Kredie apo bashkëpunimi me të gjitha bankat që veprojnë brenda vendit, për çfarëdo lloj Produkti (kredi, OVD/linje kreditore, garancion, leterkredi, letergarancion etj.), të kryej transfere bankare pa ndonjë limit të caktuar, tërheqjen dhe deponimin e të hollave, të ketë qasje në llogarinë bankare në emër të kompanisë, si dhe në rast nevojë hapje dhe mbyllje të llogarive. Të pranojë dhe kryej pagesa në emër të llogarisë bankare të Kompanisë pa ndonjë limit të caktuar.

9. Të më përfaqësojë në zyret Noteriale për nënshkrimin e Kontratave për Shitjen-Blerjen e automjeteve, këmbimin e automjeteve, zgjidhjen e kontratave të shitjes së automjeteve në rast se vie deri tek ndonjë rast i këtillë, nënshkrimin e Aneks Kontratave të shitblerjes së automjeteve, këmbimit, me furnitorë-palë të treta etj. në emër të etnitetit biznesor.

10. Të mund të aplikojë dhe tërheqë Certifikatat e Pronës dhe Kopjet e Planit për pronat e evidentuara në emër të etnitetit biznesor në fjalë si dhe në emrin tonë personal pranë organeve Komunale Kadastrale.

11. Në emër të Kompanisë të nënshkruaj kontrata të Qirashë në çdo rast ku etniteti biznesor paraqitet në cilësi të Qiradhënësit dhe Qiramarrësit.

12. Në emër të Kompanisë i autorizuar ka të drejtë të bartë autorizimin tek palët e treta vetëm për shitjen e veturave të Kompanisë, për veprime tjera ky autorizim nuk mund të bartet tek personat e tretë.

13. I autorizuar ka të drejtë të kryej gjitha veprimet e nevojshme procedurale administrative në interes dhe llogari të biznesit dhe ka të drejtë të plotë të nënshkruaj kudo dhe për çdo rast aty ku kërkohet prezenca dhe nënshkrimi ynë-Autorizimdhënësve.

I autorizuar mbanë përgjegjësi për veprimet e veta në emër të biznesit.

Ky autorizim është i dhënë sipas vullnetit dhe shprehjes së lirë nga bashkëpronaret e biznesit. Identiteti i palëve është vërtetuar në bazë të dokumenteve personale të identifikimit, lëshuar nga organet kompetente të Republikës së Shqipërisë dhe atyre të Kosovës. Palët kanë zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Autorizimi është i dhënë për kohë të pacaktuar dhe vlen deri në revokimin e tij. Shpërblimi për punën dhe shpenzimet e noterit u llogariten në bazë të udhëzimit administrative nr. 02/2012, për tarifat noteriale, neni 21, paragrafi 7, në shumën prej 20,00 euro + TVSH. Akti është shënuar në dy anë e faqes përkatësisht në një fletë dhe është lëshuar në një kopje. Veprimi i noterizimit të këtij akti noterial u krye pandërprerë në prani të palëve, u lexua më zë, i cili u pranua dhe e nënshkrua bashkë me noterin, me datë: njëzet e nëntë qershor dy mijë e njëzet e një, (29.06.2021) Prishtinë.

Autorizimdhënësi:

“PE-VLA-KU” SH.P.K. Dega në Kosovë.

Noteri:

1. KUJTIM ARIFAJ, 2. VLADIMIR PJETERGJOKA

*Kujtim Arifaj*  
*Vladimir Pjetergjoka*

